



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА**

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Заступник головного державного  
санітарного лікаря України



**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 22.12. 2011р.

№ 05.03.02-03/ 123842

**Насоси для рідин (насоси, автоматичні напірні станції, бустерні установки) згідно з додатком до Висновку**

(об'єкта експертизи)

**код за УКТЗЕД: 8413**

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

**використовуються для водопостачання, підняття тиску в побуті, невеликих систем зрошування, осушення басейнів, а також для перекачування чистої (питної) води загального призначення (роздрібна та оптова торгівля)**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**«EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.», Італія, 36040 BRENDOLA (VICENZA), Via Pacinotti, 32**

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**«EBARA PUMPS EUROPE S.p.A.», Італія, 36040 BRENDOLA (VICENZA), Via Pacinotti, 32**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**прямі контракти з виробником**

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

Еквівалентний рівень шуму (ГДР) – 80 дБА згідно ДСН 3.3.6.037-99 „Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”; напруженість електричного поля частотою 50 Гц - до 5 кВ/м, магнітного поля частотою 50 Гц – до 1400 А/м згідно ДСН 3.3.6.096-2002 „Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів”. Кількість міграції хімічних речовин у воду (мг/л), а саме: формальдегіду – 0,05, хрому (Cr3+) – 0,5, хрому (Cr6+) – 0,05, нікелю – 0,1 згідно Інструкції 4259-87 „Інструкція по санітарно-хімічному дослідженню изделий из полимерных материалов, предназначеных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве”. Вода питна повинна відповідати вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

Використання, зберігання, транспортування означеної продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкції виробника.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Насоси для рідин (насоси, автоматичні напірні станції, бустерні установки) згідно з додатком до Висновку, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: згідно рекомендацій виробника**

Маркування обов'язкове, використання згідно з інструкцією виробника. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 19 грудня 2014 року**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірковий**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
АМН України"

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:  
yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net


(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 11646 від 19.12.2011р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Чернюк В.І.

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від „22” 12 2011 р.

№ 05.03.02-03/ 123842

Насоси для перекачування рідин: JES-JE, JESX-JEX, CD, 2CD, CDX, 2CDX, COMPACT, CVM, MULTIGO, EVM, DWO, 3M-3P-3S, 3LM-3LP-3LS, WINNER, BEST ZERO, BEST ONE, BEST 2-3-4-5, BEST BOX, RIGHT, DW-DW VOX, DML, LPS, 4BHS, IDROGO, MINIRIGHT, SANIRELEV, GP, DWC, MD-MMD, ENR, DR, SB3, SF6, OPTIMA, NEW WINNER, MATRIX, SWA, LPC, KIKA, 4N, 6BHE, 8BHE, 64BHE, 86BHE, CABINET BOOSTER

ДУ Інститут медицини праці АМН України

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел: приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:


[yik@nanu.kiev.ua](mailto:yik@nanu.kiev.ua)

секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-

mail: [test-lab@ukr.net](mailto:test-lab@ukr.net)

Протокол експертизи № 11646 від 19 грудня 2011 року

Заступник Голови експертної комісії

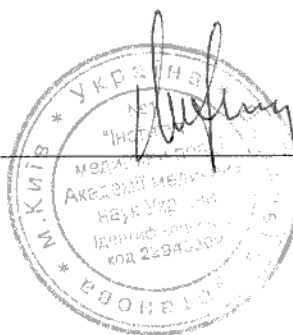

Чернюк В.І.